



Ospedale  
di Cremona

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Cremona


## 24 小时尿液

采集方式


1. 舍弃清晨首次排出的尿液（该次尿液不计入采集样本）。
2. 随后开始 24 小时尿液采集，包括次日清晨的尿液，并将所有尿液收集于大型带刻度的塑料容器（**容器 1**），该容器可在药店购买。
3. 请确认所收集尿液的总量。
4. 请在小型容器（**容器 2**）的标签上注明所收集尿液的总量，该容器可在所选采样点免费领取，或在药店购买。
5. 从大型容器（**容器 1**）中倒取一部分尿液至小型容器（**容器 2**），装至约一半。
6. 拧紧并密封，并在采样点开放时间内将小型容器（**容器 2**）送至所选采样点。

采样中心不接受大型容器

仅接受小型容器

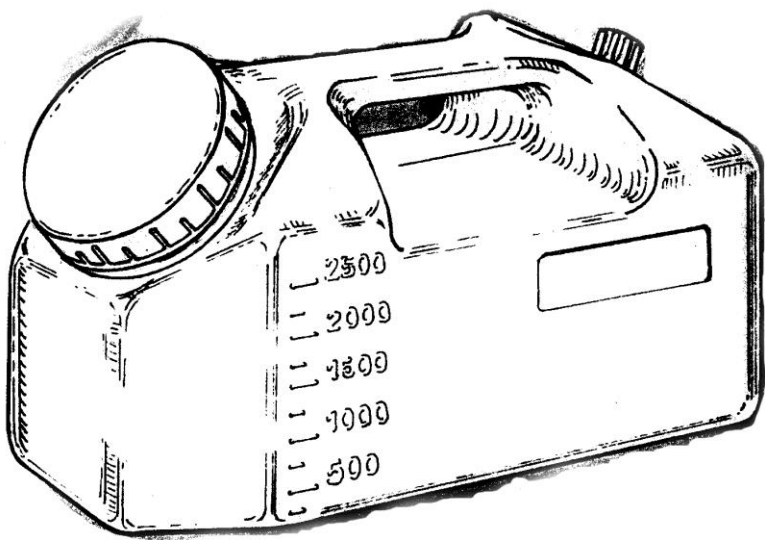

**容器 1**

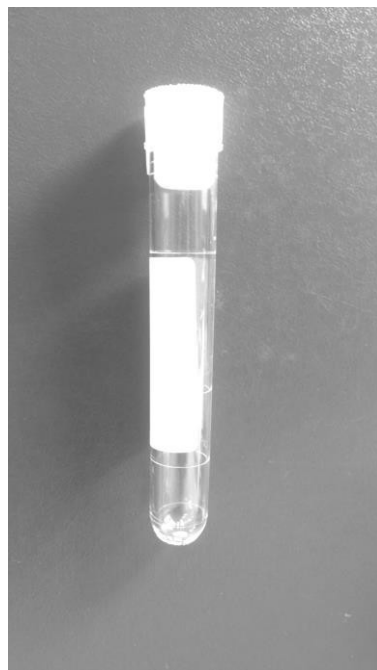

**容器 2**